

Приложение №1 – Заповеди за експлоатационни ресурси:

НМВ “Велинград- Лъджене” - Заповед №РД-963/28.12.2011г. на МОСВ

НМВ “Велинград- Чепино” - Заповед №РД-521-1/28.12.2011г. на МОСВ,

НМВ “Девин” - Заповед №РД-680/24.11.2016г. на МОСВ

НМВ “Павел баня” - Заповед №РД-239/12.03.2013г. на МОСВ

НМВ “Пчелински бани” - Заповед №РД-146/19.02.2013г. на МОСВ

НМВ “Хисаря”- Заповед №РД-178/24.04.2000г. на МОСВ и № РД09-369/28.04.2000г. на МЗ



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД

№ РД- 963
гр.София, 28.12.2011 г.

На основание чл.151, ал.2, т.2, буква "р" от Закона за водите и чл.39 във връзка с чл.40, ал.1 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ.бр.87/2007 г)

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Експлоатационни ресурси за находище на минерална вода „Велинград-Лъджене“, гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик – водонапорна система от пукнатинно-жилен тип в Рило-Западно Родопския гранитен масив – Западен Родопски район, изграден от гранити (гүδРz₂) - изключителна държавна собственост,

Воден обект	Експлоатационни ресурси от минерална вода			Температура Т (°C)	Експлоатационни ресурси от хидрогеотермална енергия		
	Q _{EP1} (л/сек)	Q _{EP2} (л/сек)	Q _{EP3} (л/сек)		Q (л/сек)	ΔТ (°C)	G ⁿ _{вкс} (kJ/s)
Находище на минерална вода „Велинград-Лъджене“, водонапорна система от пукнатинно-жилен тип в Рило-Западно Родопския гранитен масив – Западен Родопски район, изграден от гранити (гүδРz ₂)	12,58	18,87	-	25-63	-	-	Σ5102
	31,45						

2. Технически възможен дебит на водовземните съоръжения, разкрили минерална вода в находище на минерална вода „Велинград-Лъджене“, гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик – водонапорна система от пукнатинно-жилен тип в Рило-Западно Родопския гранитен масив – Западен Родопски район, изграден от гранити (гүδРz₂) - изключителна държавна собственост,

Водовземно съоръжение:	Технически възможен дебит на водовземното съоръжение	СВН,	Допустимо понижение S _{доп} ,	Допустима дълбочина на водното ниво,	Допустима кота на динамичното водно ниво,	Температура
	Q (л/сек)	м	м	м	м	Т (°C)
Каптиран естествен извор №"К-6"	0,24	-	-	-	Самоизлив на кота 749,20	35
Каптиран естествен извор №"К-7"	0,40	-	-	-	Самоизлив на кота 749,50	38,5
Каптиран естествен извор №"К-9"	0,20	-	-	-	Самоизлив на кота 749,10	34,5
Каптиран естествен извор №"К-11"	0,03	-	-	-	Самоизлив на кота 748,50	25
Каптиран естествен извор №"К-14"	0,23	-	-	-	Самоизлив на кота 747,50	38

Каптиран естествен извор №"К-15"	0,11	-	-	-	Самоизлив на кота 747,30	43
Каптиран естествен извор №"К-16"	0,10	-	-	-	Самоизлив на кота -	27
Каптиран естествен извор №"К-18"	0,88	-	-	-	Самоизлив на кота 744,00	49
Каптиран естествен извор №"К-19"	8,20	-	-	-	Самоизлив на кота 743,89	54
Каптиран естествен извор №"К-21"	0,30	-	-	-	Самоизлив на кота 743,90	52
Каптирани естествени извори №"К-28" и №"К-29" (общо)	1,80	-	-	-	Самоизлив на кота 746,70	59
Сондаж №1ВКП + КЕИ №"К-8" „Вельова баня" (общо)	0,40	-	-	-	Самоизлив на кота 752,70	35
Сондаж №2ВКП „Вельова баня"	1,40	-	-	-	Самоизлив на кота 749,25	45
Сондаж №7КГ „Вельова баня"	3,40	-	-	-	Самоизлив на кота 751,57	49,5
Сондаж №6ВКП „Вельова баня"	0,64	-	-	-	Самоизлив на кота 746,55	43,5
Сондаж №7ВКП „Кремъчна баня"	8,00	-	-	-	Самоизлив на кота 749,30	63
Сондаж №8КГ „Топилата"	4,60	-	-	-	Самоизлив на кота 735,24	51
Сондаж №9 „Кентавър"	0,52	-	-	-	Самоизлив на кота 740,00	44

3. Начин на експлоатация – водовземните съоръжения по т.2 ще се експлоатират на самоизлив.

4. Ресурсите по т.1 и технически възможните дебити по т.2 да се преоценят:

4.1. през 2024 г и на всеки 12 години след това, при характеризирание на районите за басейново управление, по данните от извършвания мониторинг на дебита и котата на самоизлив на всяко едно от водовземните съоръжения по т.2,

4.2. до 6 месеца след датата на последното, от извършените в три последователни сезона измервания, с които е установено намаляване на дебита или промяна котата на самоизлив, потвърдени по т.2 от настоящата заповед,

4.3. до два месеца, преди въвеждането в експлоатация на новоизградено(ни) водовземно(и) съоръжение(я), при реконструкция на сондажите или при прекаптиране на каптираните естествени извори, променящи параметрите, при които са определени ресурсите или технически възможните дебити на съоръженията.

5. Отменям Заповед №РД-641/29.08.2011 г за утвърждаване на експлоатационните ресурси на минерална вода за находище „Велинград-Лъджене", гр.Велинград, община Велинград и технически възможните дебити на водовземните съоръжения по т.2.

НОНА КАРАДЖОВА

Министър на околната среда и водите



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД

№ РД-521-1

гр.София, 28.12.2011 г.

На основание чл.151, ал.2, т.2, буква "р" от Закона за водите и чл.39 във връзка с чл.40, ал.1 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ.бр.87/2007 г)

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Експлоатационни ресурси за находище на минерална вода „Велинград-Чепино“, гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик – водонапорна система от пукнатинно-жилен тип в Рило-Западно Родопския гранитен масив – Западен Родопски район (гүδРz₂) - изключителна държавна собственост,

Воден обект	Експлоатационни ресурси от минерална вода			Температура Т (°C)	Експлоатационни ресурси от хидрогеотермална енергия		
	Q _{EP1} (л/сек)	Q _{EP2} (л/сек)	Q _{EP3} (л/сек)		Q (л/сек)	ΔТ (°C)	G ^н _{екс} (kJ/s)
Находище на минерална вода „Велинград-Чепино“, водонапорна система от пукнатинно-жилен тип в Рило-Западно Родопския гранитен масив – Западен Родопски район (гүδРz₂)	25,02	37,16	2,31	37,5-47,5	-	-	Σ8147
	62,18						

2. Технически възможен дебит на водовземните съоръжения, разкрили минерална вода в находище на минерална вода „Велинград-Чепино“, гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик – водонапорна система от пукнатинно-жилен тип в Рило-Западно Родопския гранитен масив – Западен Родопски район (гүδРz₂) - изключителна държавна собственост,

Водовземно съоръжение:	Технически възможен дебит на водовземното съоръжение	СВН,	Допустимо понижение S _{доп} ,	Допустима дълбочина на водното ниво,	Допустима кота на динамичното водно ниво,	Температура
	Q (л/сек)	м	м	м	м	Т (°C)
КЕИ №1 „Стар каптаж“	0,68*	-	-	-	Самоизлив на кота 775,05	47,5
КЕИ №2 „Нов каптаж“	23,70	-	-	-	Самоизлив на кота 774,61	47,5

Сондаж №1	11,10	-	-	-	Самоизлив на кота 775,51	47,5
Сондаж №2	9,60	-	-	-	Самоизлив на кота 775,66	47,5
Сондаж №3	6,30	-	-	-	Самоизлив на кота 775,57	47,5
Сондаж №4	5,40	-	-	-	Самоизлив на кота 775,50	47,5
Сондаж №5 „Горски пункт”	5,40	-	-	-	Самоизлив на кота 780,64	37,5

Забележка: Поради невъзможността от актуално замерване (каптажа не може да бъде отворен), дебита на СЕИ №1 "Стар каптаж" е определен въз основа на проучване, проведено през 2001 г

3. Начин на експлоатация – водовземните съоръжения по т.2 ще се експлоатират на самоизлив.

4. Ресурсите по т.1 и технически възможните дебити по т.2 да се преоценят:

4.1. през 2017 г по данните от извършвания мониторинг на дебита и котата на самоизлив на всяко едно от водовземните съоръжения по т.2,


4.2. до 6 месеца след датата на последното, от извършените в три последователни сезона измервания, с които е установено намаляване на дебита или промяна котата на самоизлив, потвърдени по т.2 от настоящата заповед,

4.3. до два месеца, преди въвеждането в експлоатация на новоизградено(ни) водовземно(и) съоръжение(я), при реконструкция на сондажите или при прекапване на каптираните естествени извори, променящи параметрите, при които са определени ресурсите или технически възможните дебити на съоръженията.

5. Отменям Заповед №РД-521/22.07.2011 г за утвърждаване на експлоатационните ресурси на минерална вода за находище „Велинград-Чепино”, гр.Велинград, община Велинград и технически възможните дебити на водовземните съоръжения по т.2.

НОНА КАРАДЖОВА

Министър на околната среда и водите





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД

№ РД-...680

гр.София, 24.11.2016 г.

На основание чл.151, ал.2, т.2, буква "р" от Закона за водите и чл.39 от Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн.ДВ.бр.87/2007 г.) и във връзка с доклад от извършено хидрогеоложко проучване, с вх.№05-08-633/27.01.2015 г., допълнен с вх.№05-08-633/01.09.2016 г. и коригиран с вх.№05-08-4832/03.11.2016 г. на Министерството на околната среда и водите,

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Експлоатационни ресурси за находище на минерална вода „Девин“, гр.Девин, община Девин, област Смолян – затворена водонапорна система от пукнатинно-жилен тип в Брацигово-Доспатско понижение – Девински грабен, запълнен с брежчоконгломерати (Pg_3^1) и туфогенна-пясъчникова задруга (Pg_3^{2-3}) задруга с палеогенска възраст - изключителна държавна собственост

Воден обект	Експлоатационни ресурси от минерална вода			Температура Т (°C)	Експлоатационни ресурси от хидрогеотермална енергия		
	Q _{ер1} (л/сек)	Q _{ер2} (л/сек)	Q _{ер3} (л/сек)		Q (л/сек)	ΔТ (°C)	G ^л _{екс} (kJ/s)
Находище на минерална вода „Девин“, затворена водонапорна система от пукнатинно-жилен тип в Брацигово-Доспатско понижение – Девински грабен, запълнен с брежчоконгломерати (Pg_3^1) и туфогенна-пясъчникова задруга (Pg_3^{2-3}) задруга с палеогенска възраст	7,66	7,66	3,83	37,3-42	3,30 Сондаж №3	27	373,33 Сондаж №3
					9,60 Сондаж №5	22,3	897,00 Сондаж №5
					2,42 Сондаж №6	27	273,77 Сондаж №6
					15,32		

2. Технически възможен дебит на водовземните съоръжения:

Водовземно съоръжение:	Технически възможен дебит на водовземното съоръжение	Кота ПВН	Допустимо понижение $S_{\text{доп}}$	Допустима дълбочина на водното ниво,	Допустима кота на динамичното водно ниво,	Температура
	Q (л/сек)	м	м	м	м	T (°C)
Сондаж №3	3,30	801,00	56,5	-	Самоизлив до кота 744,5	42
Сондаж №5	9,60	781,82	20,0	-	Самоизлив до кота 761,82	37,3
Сондаж №6	2,42	778,50	22,0	До 7 м от кота мерна точка	Помпажно до кота 756,50	42

3. Начин на експлоатация - водовземните съоръжения по т.2 ще се експлоатират:

3.1. Сондаж №3 и Сондаж №5 – на самоизлив, при фиксирани коти на динамичното водно ниво.

3.2. Сондаж №6 – на помпажен режим.

4. Ресурсите по т.1 и технически възможните дебители по т.2 да се преоценят:

4.1. през 2024 г. и на всеки 12 години след това, при характеризиране на районите за басейново управление, по данните от извършвания мониторинг на дебита и понижението на водното ниво на всяко от водовземните съоръжения по т.2,


4.2. до 6 месеца след датата на последното, от извършените в три последователни сезона измервания, с които е установено намаляване на дебита или промяна кота на динамичното водно ниво на някое от водовземните съоръжения, утвърдени по т.2 от настоящата заповед,

4.3. до два месеца, преди въвеждането в експлоатация на новоизградено(и) водовземно(и) съоръжение(я) или при реконструкция на сондажите от находище „Девин“, община Девин, област Смолян, променяща параметрите, при които са определени ресурсите на находището или технически възможните дебители на съоръженията.

5. Отменям Заповед №РД-180/06.03.2014г. за утвърждаване на експлоатационните ресурси на минерална вода за находище „Девин“, община Девин, област Смолян и технически възможните дебители на сондаж №3, сондаж №5 и сондаж №6.

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Министър на околната среда и водите

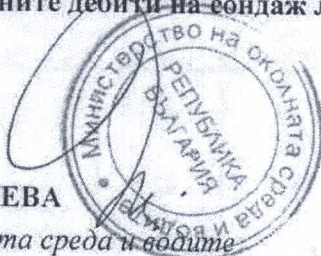

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД

№ РД-239

гр.София, 22.03.2013 г.

На основание чл.151, ал.2, т.2, буква "р" от Закона за водите и чл.39 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води в сила от 21.02.2012 г (изм.и доп.ДВ.бр.15 от 21.02.2012 г)

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Експлоатационни ресурси за находище на минерална вода „Павел баня“, гр.Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора – водонапорна система от пукнатинно-жилен тип в Северните склонове на Сърнена гора, изградени от биотитови гранити (ptj_2C) и най-южните дялове на Казанлъшката котловина, изградени от биотитови гранити (ptj_2C), глини и пясъци ($ahN_{1,2}$) и блокажи, чакъли и пясъци (aQh) - изключителна държавна собственост,

Воден обект	Експлоатационни ресурси от минерална вода			Температура Т (°C)	Експлоатационни ресурси от хидрогеотермална енергия		
	Q _{EP1} (л/сек)	Q _{EP2} (л/сек)	Q _{EP3} (л/сек)		Q (л/сек)	ΔT (°C)	G ⁿ _{вкс} (kJ/s)
Находище на минерална вода „Павел баня“, гр.Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора – изключителна държавна собственост	4,26	6,33	0,36	47,5-60,2	7,25 _{C№3}	44,8	1361 _{C№3}
					1,00 _{C3-7}	32,5	136 _{C3-7}
					1,50 _{C3-8}	45,2	284 _{C3-8}
					0,84 _{C№X-19}	41,5	146 _{C№X-19}
					10,59		

2. Технически възможен дебит на водовземните съоръжения,

Водовземно съоръжение:	Технически възможен дебит на водовземното съоръжение Q (л/сек)	СВН, м	Допустимо понижение S _{доп} , м	Допустима дълбочина на водното ниво, м	Допустима кота на динамичното водно ниво, м	Температура Т (°C)
Сондаж №3	7,25	-	-	-	Самоизлив на кота устие 398,51	59,8
Сондаж №C3-7	1,00	-	-	-	Самоизлив на кота устие 398,49	47,5
Сондаж №C3-8	1,50	-	-	-	Самоизлив на кота устие 400,78	60,2
Сондаж №X-19	0,84	-	-	-	Самоизлив на кота устие 398,00	56,5

3. Начин на експлоатация – водоземните съоръжения по т.2 да се експлоатират на самоизлив, при кранов режим на експлоатация и при фиксирана кота на динамичното водно ниво

4. Ресурсите по т.1 и технически възможните дебити по т.2 да се преоценят:

4.1. през 2024 г и на всеки 12 години след това, при характеризиране на районите за басейново управление, по данните от извършвания мониторинг на дебита и напора на водоземните съоръжения по т.2 и без да се променят котите на динамично водно ниво,

4.2. до 6 месеца след датата на последното, от извършените в три последователни сезона измервания, с които е установено намаляване на дебита или промяна котата на динамичното водно ниво на водоземните съоръжения, утвърдени по т.2 от настоящата заповед,

4.3. до два месеца, преди въвеждането в експлоатация на новоизградено(ни) водоземно(и) съоръжение(я) или при реконструкция на сондажите от находище „Павел баня“, променящи параметрите, при които са определени ресурсите или технически възможните дебити на съоръженията.

5. Отменям Заповед №РД-530-1/28.12.2011 г за утвърждаване на експлоатационните ресурси на минерална вода за находище „Павел баня“, гр.Павел баня, община Павел баня и технически възможните дебити на сондаж №3, сондаж №Сз-7 и сондаж №Сз-8.

НОНА КАРАДЖОВА

Министър на околната среда и водите



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД

№ РД-146.....

гр.София, 19.02.2013 г.

На основание чл.151, ал.2, т.2, буква "р" от Закона за водите и чл.39 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води в сила от 21.02.2012 г (изм.и доп.ДВ.бр.15 от 21.02.2012 г)

УТВЪРЖДАВАМ:

1. Експлоатационни ресурси за находище на минерална вода „Пчелински бани“, с.Пчелин, община Костенец, област София – водонапорна система от пукнатинно-жилен тип в гранодиоритите на Гуцалския плутон (УК₂) - изключителна държавна собственост

Воден обект	Експлоатационни ресурси от минерална вода			Температура Т (°C)	Експлоатационни ресурси от хидрогеотермална енергия		
	Q _{EP1} (л/сек)	Q _{EP2} (л/сек)	Q _{EP3} (л/сек)		Q (л/сек)	ΔТ (°C)	G _{екс} (kJ/s)
Находище на минерална вода „Пчелински бани“ – водонапорна система от пукнатинно-жилен тип в гранодиоритите на Гуцалския плутон (УК ₂)	2,70	3,60	2,70	72	6,30	57	1505
	6,30						

2. Технически възможен дебит на водовземното съоръжение,

Водовземно съоръжение:	Технически възможен дебит на водовземното съоръжение	СВН,	Допустимо понижение S _{доп} ,	Допустима дълбочина на водното ниво,	Допустима кота на динамичното водно ниво,	Температура
	Q (л/сек)	м	м	м	м	Т (°C)
Каптиран естествен извор (Резервно водовземно съоръжение -- сондаж №3хг)	6,30	-	-	-	Изливане на кота 632,60	72

Забележка: Основното водовземно съоръжение за находището е Каптирания естествен извор. Сондаж №3хг- резервно водовземно съоръжение да се включи в експлоатация само при условие на невъзможност да се експлоатира КЕИ, тъй като помпалния режим на работа на сондажа би довел до нарушаване на естествения режим на дрениране и намаляване на дебита на КЕИ.

3. Начин на експлоатация -- водовземното съоръжение Каптиран естествен извор ще се експлоатира при кота на изливане 632,60 м.

4. Ресурсите по т.1 и технически възможния дебит по т.2 да се преоценят:

4.1. през 2024 г и на всеки 12 години след това, при характеризиране на районите за басейново управление, по данните от извършвания мониторинг на дебита и без да променя котата на изливане,

4.2. до 6 месеца след датата на последното, от извършените в три последователни сезона измервания, ако е установено намаляване на дебита на водовземното съоръжение, утвърден по т.2 от настоящата заповед,

4.3. до два месеца, преди въвеждането в експлоатация на новоизградено(ни) водовземно(и) съоръжение(я) или при прекаптиране на Каптиран естествен извор, променящи параметрите, при които са определени ресурсите или технически възможния дебит на съоръжението.

5. Отменям Заповед №РД-955/27.12.2011 г за утвърждаване на експлоатационните ресурси на минерална вода за находище „Пчелински бани“, с.Пчелин, община Костенец и технически възможния дебит на Каптиран естествен извор (Резервно водовземно съоръжение – сондаж №3хг).

НОНА КАРАДЖОВА

Министър на околната среда и водите



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

З а п о в е д

МОСВ № РД-175, 24.04. 2000 г.

МЗ № Р2009-36928.04. 2000 г.

На основание чл.8, ал.2 и от Наредба №5 на Министерството на околната среда и водите и на Министерството на здравеопазването от 8 февруари 1999 г. за утвърждаване на експлоатационните ресурси на подземните води (обн. ДВ бр.16/1999 г.), чл.10, ал.2 от Правилника за работата на Специализираната комисия за държавна оценка на ресурсите на подземни води, Заповед №РД-213 от 16.06.1999 г. и Протокол №4 от 10.04.2000 г. на Специализираната комисия за държавна оценка на ресурсите на подземните води

УТВЪРЖДАВАМ:

За находище "Хисаря", Пловдивска област, община Хисаря, гр.Хисаря, формирано в Хисарския плутон от Южнобългарските палеозойски гранитоиди, както следва.

Локални експлоатационни ресурси

Експлоатационен водоизточник	Локални експлоатационни ресурси ат минерална вода по категории л/сек			Температура °C	Локални ресурси от хидрогеотермална енергия G _{г. еко}					
	Q ^п _{ЕР1}	Q ^п _{ЕР2}	Експл. кота м		Q л/сек	ΔT °C	kJ/s	kJ/a	Kcal/s	Kcal/a
Западна група водоизточници										
Сондаж №5	0,8	1,1	352,35	48	-	-	-	-	-	-
Русалка (Кюпчез)	1,9		351,8	41	-	-	-	-	-	-
	0,33	0,44								
Свежест (Инджез)	0,8		351,9	45	-	-	-	-	-	-
	0,03	0,04								
Топлица (Хавуз)+ Бистрица (Чулуджа)	0,07		353,35	45	-	-	-	-	-	-
	0,21	0,28								
Чобан чешма	0,5		-	26	-	-	-	-	-	-
	0,16	0,24								
Момина сълза	0,4		353,8	41	-	-	-	-	-	-
	0,15	0,20								
Стублата	0,4		350,69	45	-	-	-	-	-	-
	0,21	0,28								
Сондаж №4	0,5		353,65	52	-	-	-	-	-	-
	0,48	0,64								
Сондаж №6	1,1		355,5	51	-	-	-	-	-	-
	-	1,2								
Общо за западна група водоизточници	1,2		-	-	-	-	-	-	-	-
	2,3	4,1								
	6,4									

Източна група водоизточници									
Сондаж №1	0,12	0,18	353,05	41	-	-	-	-	-
Сондаж №3	0,3		355,2	50	-	-	-	-	-
	3,12	4,68							
Сондаж №7	7,8		354,2	49	-	-	-	-	-
	1,14	1,52							
Момина баня	2,6		348,56	48	-	-	-	-	-
	1,56	2,34							
Парилки	3,9		341,96	45	-	-	-	-	-
	2,2	3,3							
Вълкови извори+ Пепеляшка	5,5		332,25	34	-	-	-	-	-
	0,12	0,18	337,47						
Чаир баня	0,3		334,01	41	-	-	-	-	-
	0,92	1,38							
Банчето миромир	2,3		-	52	-	-	-	-	-
	0,96	1,44							
Общо за източна група водоизточници	2,4		-	-	-	-	-	-	-
	10,1	15							
	25,1								
Общо за находище "Хисаря"	12,4		-	-	-	-	-	-	-
		19,1							
	31,5								

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ:

ЕВДОКИЯ МАНЕВА

МИНИСТЪР НА
ЗДРАВЕОПАЗЕНИЕТО:

д-р ИЛКО СЕРДЖИЕВ